




INSTALACJA OŚWIETLENOWA WYKONANA JAKO PODTYNKOWA  
PRZEWODY ZASILĄCE TYPU YDyp 3x2,5mm<sup>2</sup>  
PRZEWODY DO LAMP I PRZECĄCZNIKÓW TYPU YDyp 4x1,5mm<sup>2</sup>  
PRZEWODY DO LAMP I WYŁĄCZNIKÓW TYPU YDyp 3x1,5mm<sup>2</sup>  
OPRAWY KIERUNKOWE

- LEGENDA**
- E1 IDEALLUX BBL 44N BB LED 44W 5830Lm 4000K
- E2 IDEALLUX INRSP10N INNOVA R SP NEW 10W 1300 Lm 652mm 4000K 10W
- E3 IDEALLUX INRSP20N INNOVA R SP NEW 20W 2600 Lm 652mm 4000K 20W
- E4 IDEALLUX INTN66N INNOVA T NEW 66W 9500 Lm 1557mm 4000K 66W
- E5 PL LD CIRCLE S II 29W IP44
- E6 IDEALLUX INPKXS33N INNOVA PARK 33W 4860Lm 4000K
- E7 IDEALLUX INRSP27N INNOVA R SP NEW 27W 3720 Lm 1557mm 4000K 27W
- AW1 TM TECHNOLOGIE 32\_NM TECH M2 NM
- AW2 TM TECHNOLOGIE 39\_NM TECH C2 NM
- EW OŚWIETLENIE EWAKUACYJNE KIERUNKOWE TM TECHNOLOGIE
- ZW OŚWIETLENIE EWAKUACYJNE ZEWNĘTRZNE TM TECHNOLOGIE ONTECS W1

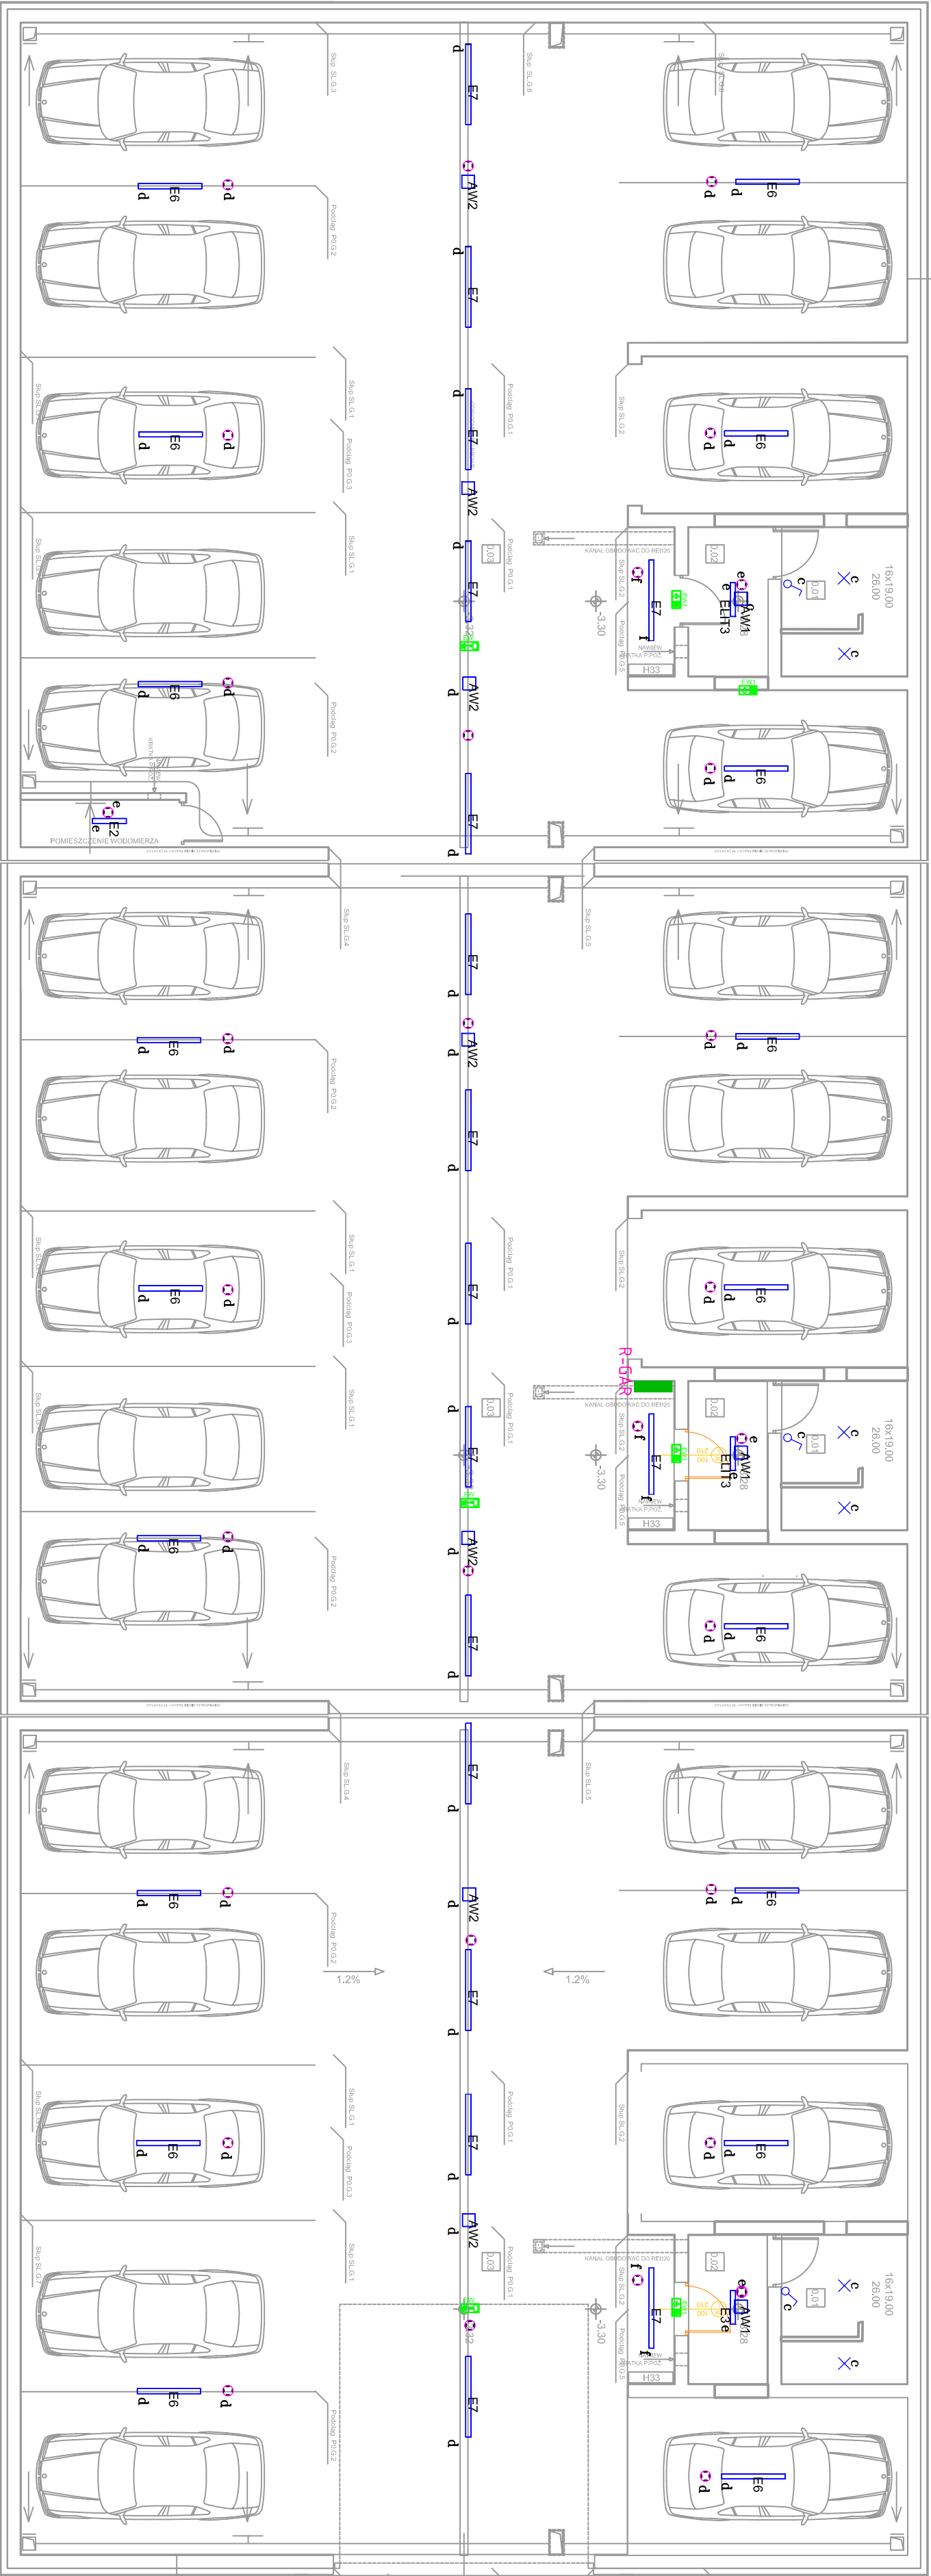

		AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTURY ARC-HIT	
		UL. ROŻANA 10, 53-226 WROCŁAW	
		PRACOWNIA: UL. KOŚCIUSZKI 76a, 50-442 WROCŁAW	
		TEL. 071/ 372 - 53 - 87, FAX 071/ 342 - 36 - 95	
		EMAIL: BIURO@ARC-HIT.PL	
		WWW.ARC-HIT.PL	
			
DATA:	07.2017	NUMER:	07/B
TEMAT:	BUDOWA DWOCH BUDYNKÓW WIELKOPLOSCZYNICZNYCH Z GARAZAMI PRZYJAZDOWYMI WRAZ Z INSTALACJAMI WYKONANĄ PRZEZ BIURO ARCHITEKTURY ARC-HIT		
INWESTOR:	WZĘCIE PRACY WRAZ Z PRZETWIERDZENIEM WŁAŚCICIELA I WZĘCIE PRACY		